

## 平成28年第1回江差町議会臨時会資料（No.2）

資料9：江差小学校屋内消火栓ポンプ取替工事の概要【議案第10号関係】

…P 1




## 江差小学校屋内消火栓ポンプ取替工事の概要

事業費：4,752千円

経 過：①平成28年1月14日（木）ポンプ室内から廊下等へ流水があり排水作業及び原因特定作業を開始  
②平成28年1月29日（金）故障原因と思われる部品を交換  
③配管部分等の調査を継続し、平成28年2月12日（金）午前中に消火栓ポンプ本体が正常に作動していない箇所を特定した。

### ◆交換が必要となった屋内消火栓ポンプユニット

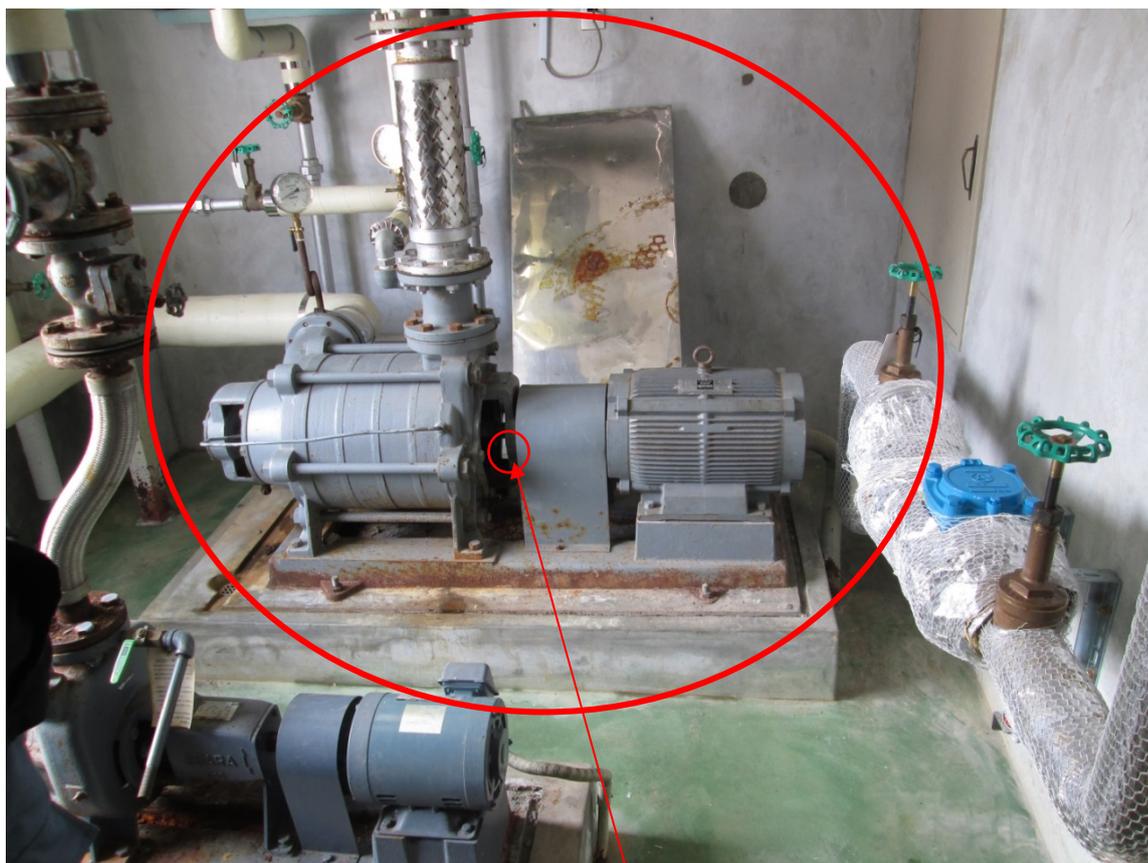

調査結果：経年劣化によりポンプ内部が固着している可能性があり、ポンプ回転不能